

# KAPASITETSTEST MED MÅLEDYSE

Heva\_2018

# METODER FOR KAPASITETSTEST MED PITO NOZZLE


- Metode 1: Beregning av kapasitet for brannvannsuttak




- Metode 2: Beregning av kapasitet for hovedledning



# METODE 1: BEREGNING AV KAPASITET FOR BRANNVANNSUTTAK

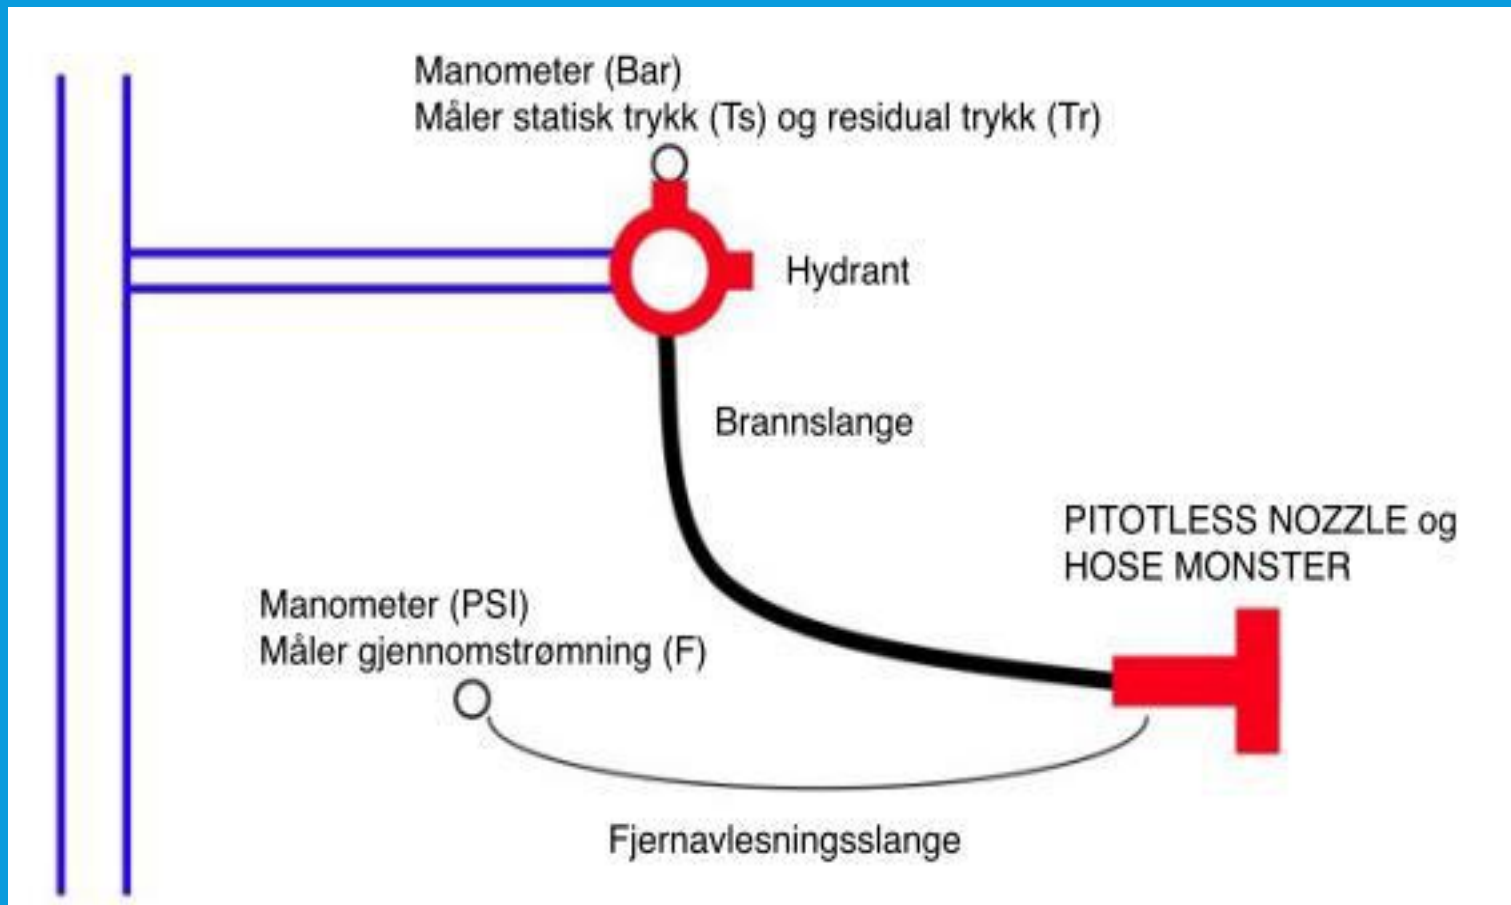

# METODE 2: BEREGNING AV KAPASITET FOR HOVEDLEDNING

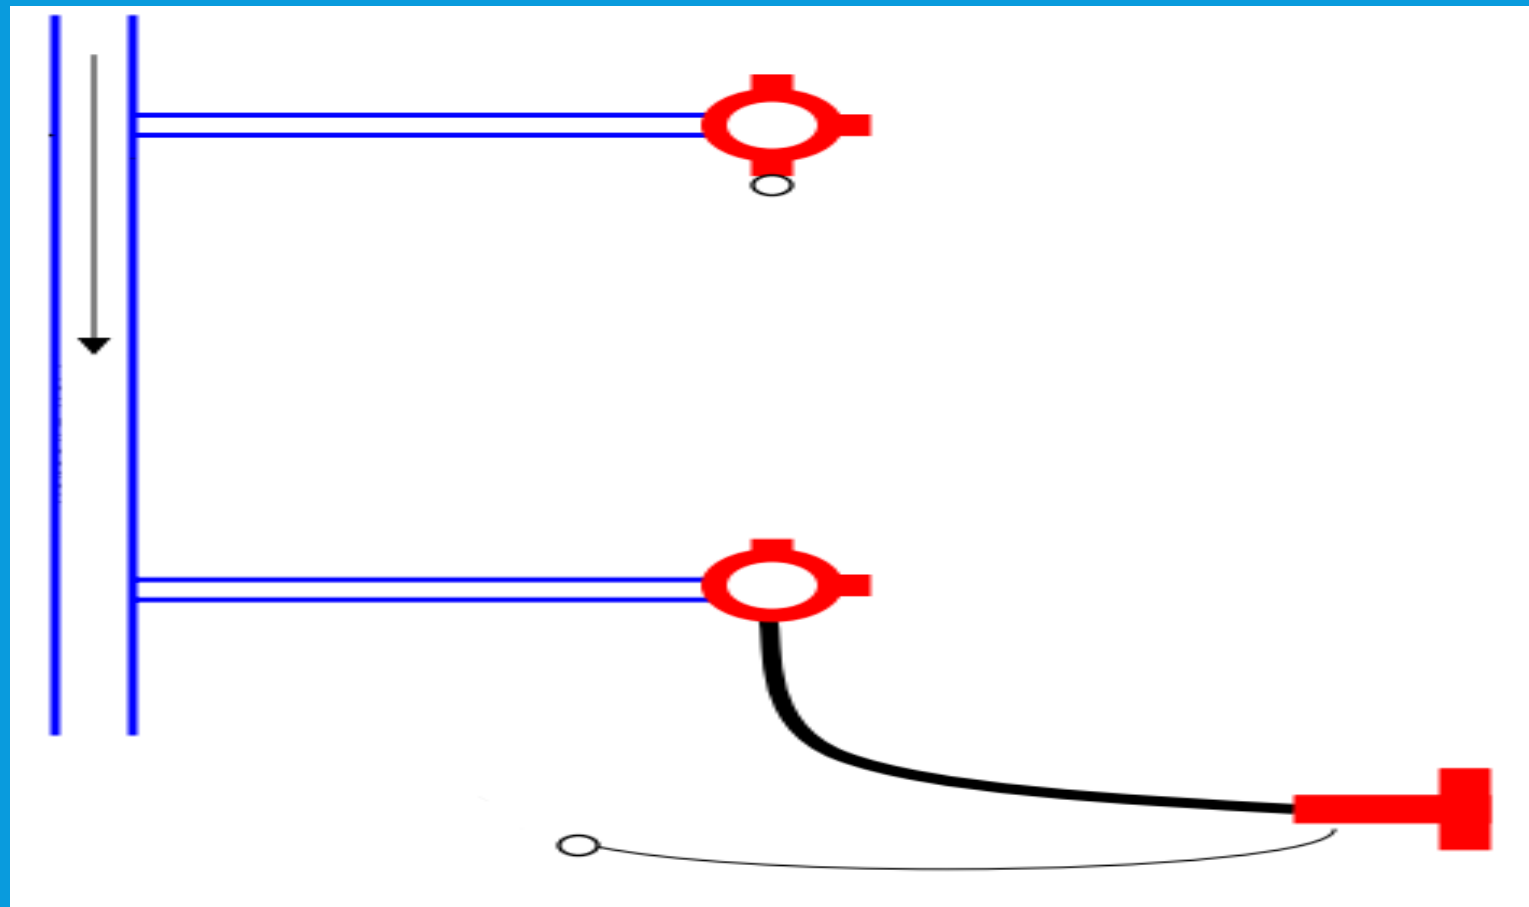

# Fordeler

- Kan gjennomføres med kun 30 % trykksenkning. Tradisjonelle tappetester kan medføre fare for undertrykk og grumsete vann.
- Kan avdekke eventuelle blokkeringer og delvis stengte ventiler.
- Fin metode for test opp mot Hydrauliske nettmodeller (Epa).
- Måleområde fra 3 til 100 Liter/sekund.
- FM (Factory Mutuals standard ) godkjent.

Takk for meg

Nordland  
Rørinspeksjon

